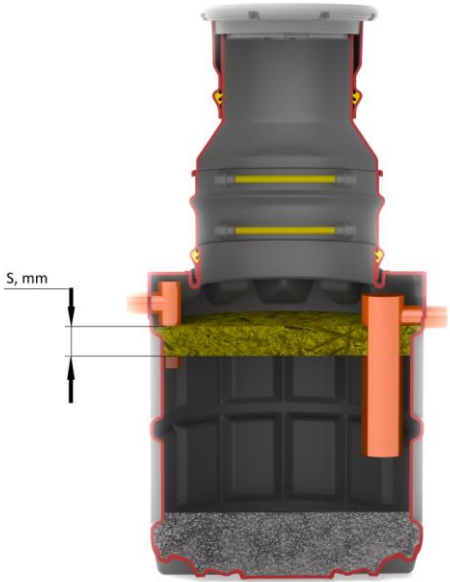


Montering av alarm

	Flow rate l/s	Grease volume, liters	Grease layer thickness S, mm	Grease separator Greasly
Greasly-1	1	100	180	
Greasly -2	2	200	175	
Greasly-4	4	200	175	
Greasly-7	7	450	180	
Greasly-10	10	640	150	
Greasly-15	15	940	210	

Alarm skal monteres slik at når den er fylt opp med vann (når det renner ut av utløp) så skal proben stikke 15 cm ned i vann frå topp